


Схема реконструкции теплоснабжения от Котельной №7 с учетом перспективной застройки

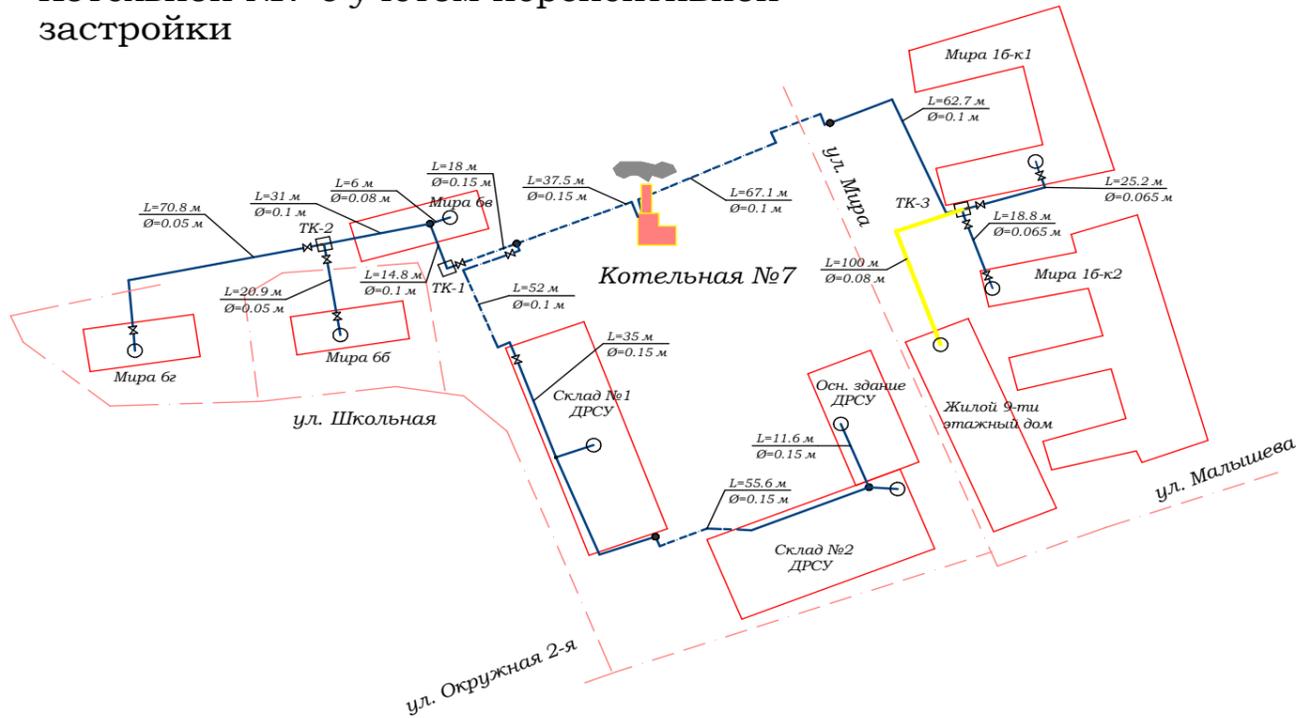


Условные обозначения:

- — — — — подземный тр-д
- - - - - надземный тр-д
- — — — — участки, вновь прокладываемые
- $L=80.3 м$ - длина тр-да
- $Ø=0.1 м$ - условный диаметр тр-да

						Контракт №0862300024418000044			
						Администрация Арамилского городского округа			
Изм	Колуч	Лист	Подп	Подп	Дата	Техническое обследование системы теплоснабжения Арамилского городского округа	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Полевщиков И.А.						II	1	
Проверил	Полевщиков А.В.					Схема реконструкции теплоснабжения от Котельной №7 с учетом перспективной застройки	ООО "СМК СпецСтрой"		

Схема реконструкции теплоснабжения от Котельной №6 с учетом перспективной застройки

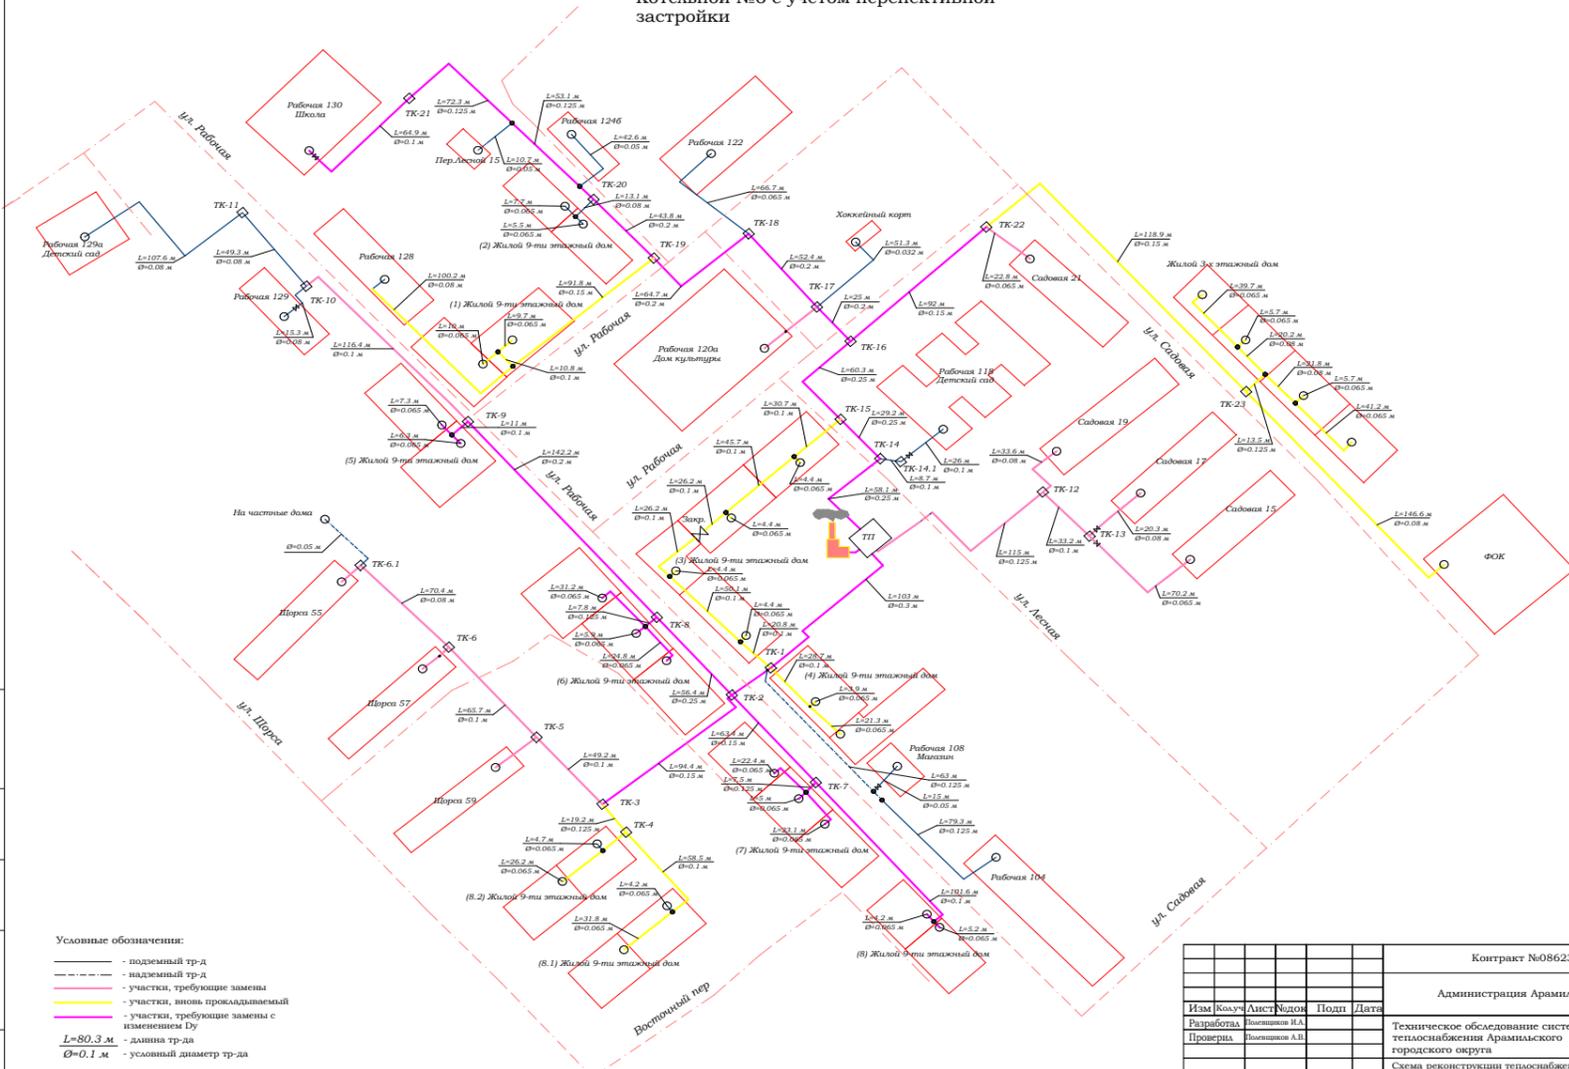

- — — — — подземный тр-д
- - - - - надземный тр-д
- — — — — участки, требующие замены
- — — — — участки, вновь прокладываемый
- — — — — участки, требующие замены с изменением Ду
- $L=80.3 м$ - длина тр-да
- $Ø=0.1 м$ - условный диаметр тр-да

						Контракт №0862300024418000044			
						Администрация Арамилского городского округа			
Изм	Колуч	Лист	Подп	Подп	Дата	Техническое обследование системы теплоснабжения Арамилского городского округа	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Полевщиков И.А.						II	1	
Проверил	Полевщиков А.В.					Схема реконструкции теплоснабжения от Котельной №6 с учетом перспективной застройки	ООО "СМК СпецСтрой"		