




6.	Реконструкция КНС № 2, с заменой насосов СД 250 (Q=300 м <sup>3</sup> /ч; H=15 м) - 1 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=300 м <sup>3</sup> /ч; H=15 м) - 2 шт; насоса СД 450 (Q=450 м <sup>3</sup> /ч; H=15 м) - 1 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=400 м <sup>3</sup> /ч; H=15 м) - 1 шт., заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, заменой ограждения КНС	ул. Труловая, 5 г. Арамил	2024-2031	-
7.	Реконструкция КНС № 1, с заменой насосов СМ (Q=50 м <sup>3</sup> /ч; H=25 м) - 2 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=50 м <sup>3</sup> /ч; H=17 м) - 2 шт., заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, строительством ограждения КНС	п. Светлый, 1В	2024-2031	-
8.	Реконструкция КНС № 2, с заменой насосов СМ (Q=7,5 м <sup>3</sup> /ч; H=7 м) - 2 шт. на ИРТЫШ НФ (Q=7,5 м <sup>3</sup> /ч; H=7 м) - 2 шт., заменой системы управления насосами; Капитальный ремонт здания КНС, технологической емкости, заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, строительством ограждения КНС	п. Светлый, 7В	2024-2031	-
9.	Реконструкция напорного трубопровода от КНС №1 п. Светлый 1В до камеры гашения около п. Светлый 7В	п. Светлый, 1В	2024-2031	-
10.	Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС г. Арамил до выпуска № 1 река Исеть, с ремонтом колодцев	пер. Речной, 1А г. Арамил	2024-2031	-
11.	Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый до выпуска № 2 река Исеть, с ремонтом колодцев	ул. Центральная 1Б п. Светлый	2024-2031	-

План – схема № 2 земельного участка расположения объекта реконструкции



План – схема № 1 земельного участка расположения объекта реконструкции

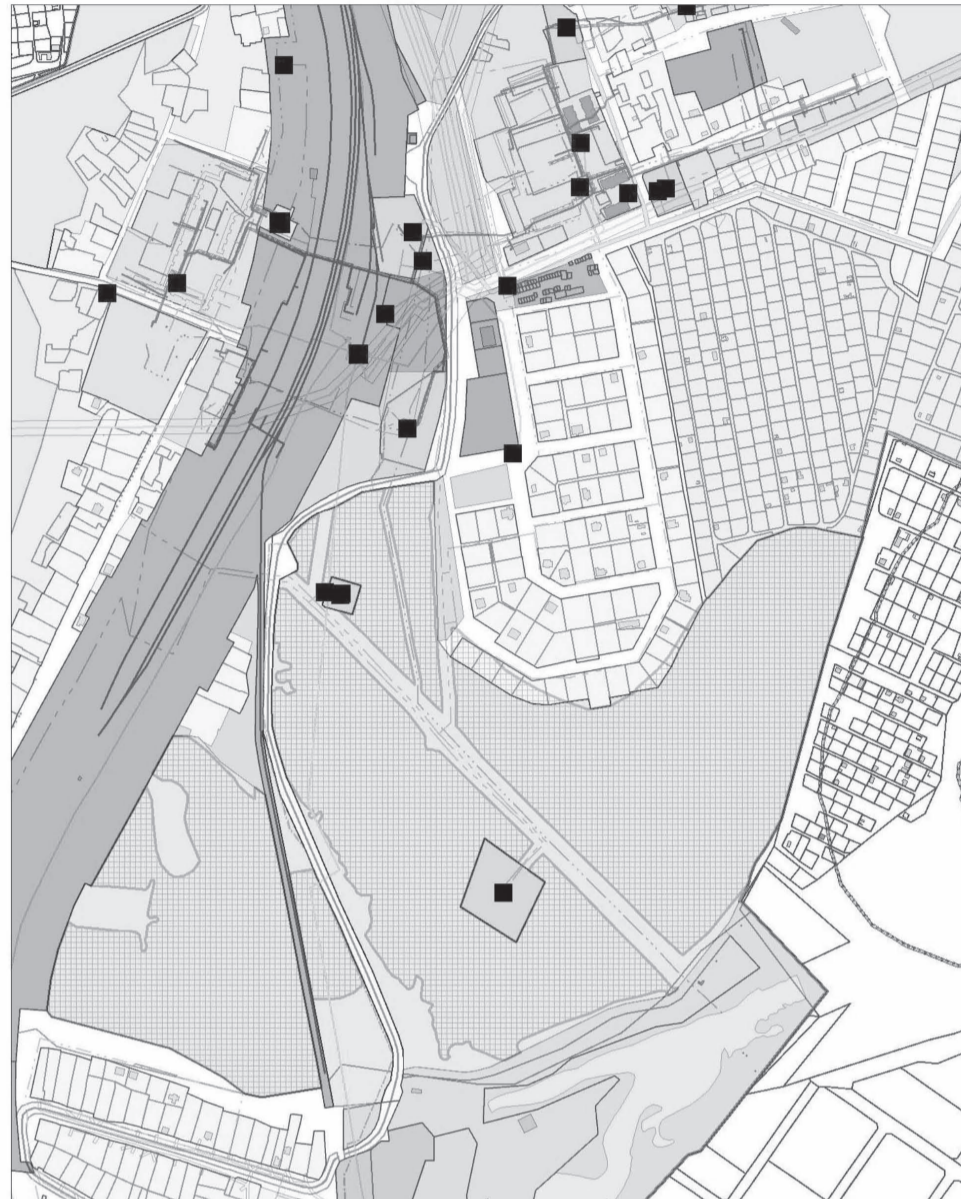

План – схема № 3 земельного участка расположения объекта реконструкции

